




【WEB発注システム】

細菌スクリーニング導入時における 留意事項について



日本赤十字社
Japanese Red Cross Society

細菌スクリーニング血小板製剤の販売開始日前後のイメージ

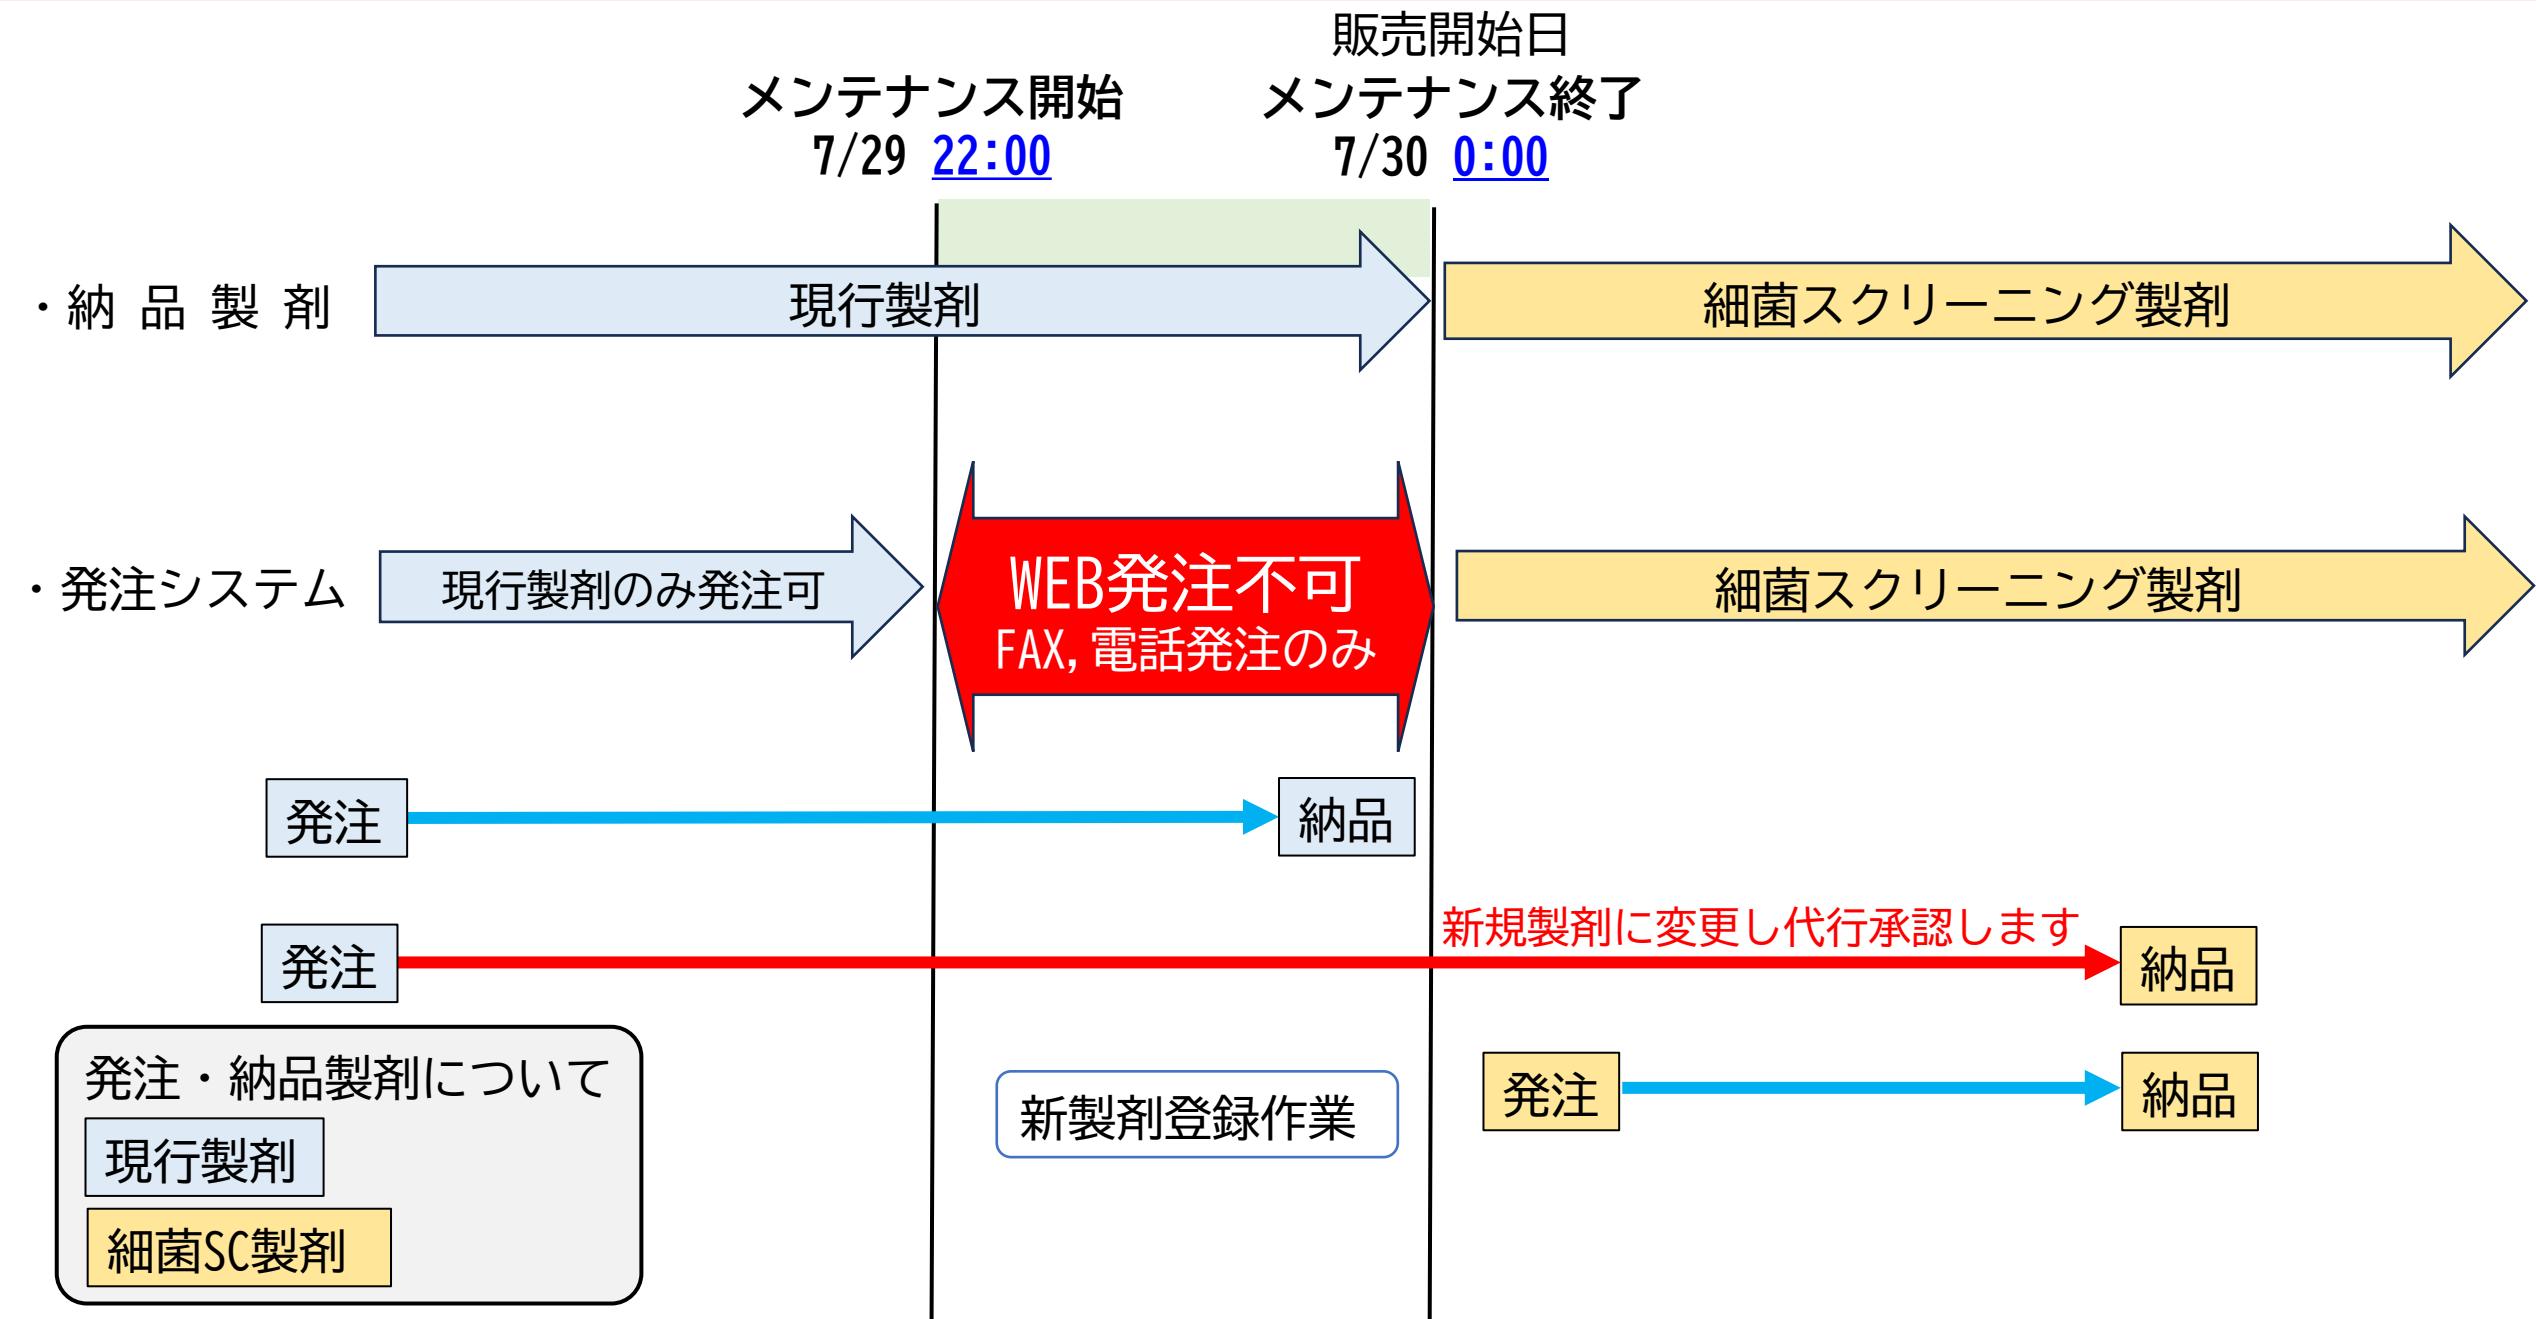

- ・二次元コードによる発注については、メンテナンス前に細菌スクリーニング製剤を発注すると以下のエラー画面が表示されます。
- ・メンテナンス前は現行の血小板製剤を発注いただくようお願いいたします。通常の発注と同様に血液センターにおいて、納品製剤に合わせて修正させていただきます。

システムエラー

システムエラーが発生しました。

大変ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。

お手数ですが、時間をおいて再度操作をやり直していただきますようお願い申し上げます。

再度画面が表示される、またお急ぎの際は、FAXもしくは電話での発注をお願いいたします。

[トップページへ戻る](#)

通常発注、セット発注について

メンテナンス(22時から0時予定)終了後、細菌スクリーニング製剤が発注できるように変更します。

発注登録

発注製剤・血液型・本数を入力してください

次へ

No.	製剤種別	製剤名称	全製剤の表示	血液型	本数
1	血小板製剤	----	<input checked="" type="checkbox"/>	----	
2	----	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> 照射濃厚血小板 – L R 「日赤」 1 /IRPC-LR1 照射濃厚血小板 – L R 「日赤」 2 /IRPC-LR2 照射濃厚血小板 – L R 「日赤」 5 /IRPC-LR5 照射濃厚血小板 – L R 「日赤」 10 /IRPC-LR10 照射濃厚血小板 – L R 「日赤」 15 /IRPC-LR15 照射濃厚血小板 – L R 「日赤」 20 /IRPC-LR20 照射濃厚血小板 H L A – L R 「日赤」 10 /IRPC-HLA-LR10 照射濃厚血小板 H L A – L R 「日赤」 15 /IRPC-HLA-LR15 照射濃厚血小板 H L A – L R 「日赤」 20 /IRPC-HLA-LR20 照射洗净血小板 – L R 「日赤」 /IRWPC-LR 照射洗净血小板 H L A – L R 「日赤」 /IRWPCHLA-LR </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> ----</div>		
3	----		<input type="checkbox"/>	----	
4	----		<input type="checkbox"/>	----	
5	----		<input type="checkbox"/>	----	
6	----		<input type="checkbox"/>	----	
7	----		<input type="checkbox"/>	----	

「かんたん発注」についても、メンテナンス(22時から0時予定)終了後に
細菌スクリーニング製剤が発注できるように変更します。

かんたん発注

発注情報を入力してください

製剤種別	必須	赤血球製剤	血漿製剤	血小板製剤	
製剤名称	必須	照射濃厚血小板-LR5 IRPC-LR5	照射濃厚血小板-LR10 IRPC-LR10	照射濃厚血小板-LR15 IRPC-LR15	照射濃厚血小板-LR20 IRPC-LR20
血液型・本数	必須	A型 Rh(+) 0 +	O型 Rh(+) 0 +	B型 Rh(+) 0 +	AB型 Rh(+) 0 +
納品日・配送便	必須	2025/05/09	---	---	---
納品場所		照射濃厚血小板-LRBS5 IRPC-LRBS5	照射濃厚血小板-LRBS10 IRPC-LRBS10	照射濃厚血小板-LRBS15 IRPC-LRBS15	照射濃厚血小板-LRBS20 IRPC-LRBS20
備考		血小板製剤①	血小板製剤②	血小板製剤③	

発注内容確認へ

血小板製剤のよく使う製剤については、メンテナンス終了後、リセットされるため、よく使用する製剤の再登録をお願いします。

ユーザー情報メンテナンス

必須は必須入力項目です

氏名 姓: 日赤 名: 花子 ※姓名合わせて10桁
例) 山田 太郎

納品場所
例) 1F 検査室

メールアドレス n-uematsu@jrc.or.jp
例) login@example.com

よく使う製剤を選択

全選択/全解除

製剤種別ボタンにて表示されるリストの中から発注する品目を選択のうえ、更新するボタンを押下してください。
※「かんたん登録」では、対象製剤の中から選択した製剤が表示されます。

赤血球製剤 血漿製剤 血小板製剤 全血製剤

遮厚血小板 - LR「日赤」1/PC-LR1
 遮厚血小板 - LR「日赤」2/PC-LR2
 遮厚血小板 - LR「日赤」5/PC-LR5
 遮厚血小板 - LR「日赤」10/PC-LR10
 遮厚血小板 - LR「日赤」15/PC-LR15
 遮厚血小板 - LR「日赤」20/PC-LR20
 照射遮厚血小板 - LR「日赤」1/IRPC-LR1
 照射遮厚血小板 - LR「日赤」2/IRPC-LR2
 照射遮厚血小板 - LR「日赤」5/IRPC-LR5
 照射遮厚血小板 - LR「日赤」10/IRPC-LR10
 照射遮厚血小板 - LR「日赤」15/IRPC-LR15
 照射遮厚血小板 - LR「日赤」20/IRPC-LR20
 遮厚血小板HLA - LR「日赤」10/PC-HLA-LR10
 遮厚血小板HLA - LR「日赤」15/PC-HLA-LR15
 遮厚血小板HLA - LR「日赤」20/PC-HLA-LR20
 照射遮厚血小板HLA - LR「日赤」10/IRPC-HLA-LR10
 照射遮厚血小板HLA - LR「日赤」15/IRPC-HLA-LR15
 照射遮厚血小板HLA - LR「日赤」20/IRPC-HLA-LR20
 照射洗净血小板 - LR「日赤」/IRWPC-LR
 照射洗净血小板HLA - LR「日赤」/IRWPC-HLA-LR

全てにチェックが入った
状態になります。

よく使う製剤を選択

全選択/全解除

製剤種別ボタンにて表示されるリストの中から発注する品目を選択のうえ、更新するボタンを押下してください。
※「かんたん登録」では、対象製剤の中から選択した製剤が表示されます。

赤血球製剤 血漿製剤 血小板製剤 全血製剤

照射濃厚血小板 - LRBS「日赤」5/IRPC-LRBS5
 照射濃厚血小板 - LRBS「日赤」10/IRPC-LRBS10
 照射濃厚血小板 - LRBS「日赤」15/IRPC-LRBS15
 照射濃厚血小板 - LRBS「日赤」20/IRPC-LRBS20
 照射濃厚血小板HLA - LRBS「日赤」5/IRPC-HLA-LRBS5
 照射濃厚血小板HLA - LRBS「日赤」10/IRPC-HLA-LRBS10
 照射濃厚血小板HLA - LRBS「日赤」15/IRPC-HLA-LRBS15
 照射濃厚血小板HLA - LRBS「日赤」20/IRPC-HLA-LRBS20
 照射洗净血小板 - LRBS「日赤」10/IRWPC-LRBS10
 照射洗净血小板HLA - LRBS「日赤」10/IRWPC-HLA-LRBS10

血液製剤発注システムの制限があるため、新製剤切替日前に切替日後の未来日に対してご発注いただく場合、旧製剤でのご発注になります（ただし、製造販売を中止する未照射製剤、1単位2単位製剤は切り替え日以降供給できません）。

新製剤納品時には、院内システムの処方内容や発注内容と異なる製剤名となり受付できない場合がございます。お届けした血小板製剤が輸血に使用できるよう、各医療機関様におけるシステムの対応につきまして事前確認をお願い致します。

【切替日までにご確認をお願いしたいこと】

- ◆ 現行製剤名で処方、発注した製剤が、新製剤名で納品された場合にも受入可能か
- ◆ 受入できない場合は処方変更など、どのような院内対応が可能か

【切替日以降にお願いしたいこと】

- ◆ 二次元コードによる新製剤の発注
- ◆ よく使う製剤の再設定

【お控えいただきたいこと】

- ◆ 切替日以降を納品希望日とした未照射製剤、1単位製剤、2単位製剤のご発注